



Vorhandene Teile:

- Schlüssel
- Ableitung ca. 25 m
- Quattro LNB: Maximum XO-40
- Multischalter: Spaun (12 x 23,5cm)
- Erdungsblock: 5x axing SZU 6-02

Zu beschaffende Teile:

- Unicable Multischalter
DUR-line DPC-32K 2 x 16
- 1x Erdungsblock 9 Anschlüsse
- 1x Verteiler 2fach
- 1x Verteiler 4fach
- ? Netzteil für DPC-32 K
- 15x F-Widerstand DC-entkoppelt
- 1x Lochplatte 40 x 40 cm
- Sämtliche (21?) Verbindungskabel
zwischen den Bauteilen

Die Verteilerausgänge und 3 Ausgänge
des Multischalters sollen mit den
Ausgängen verbunden werden.

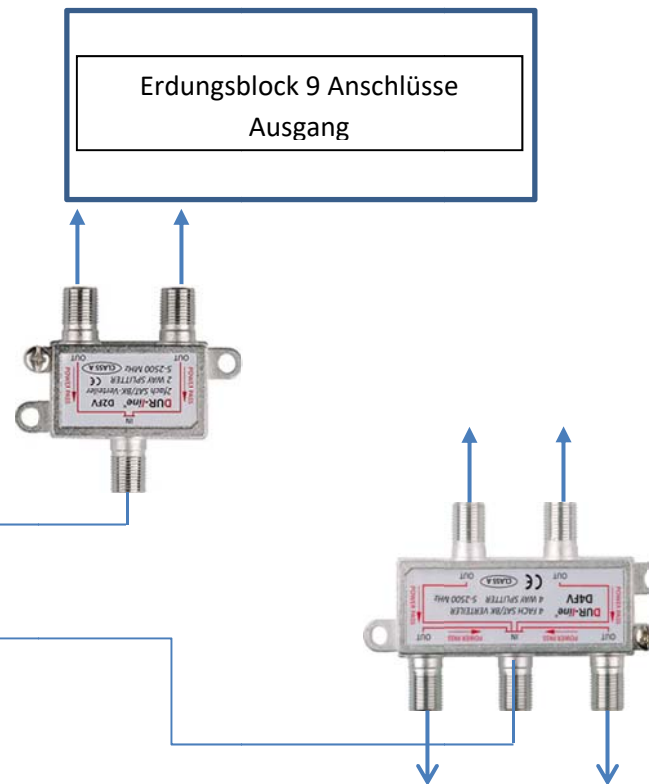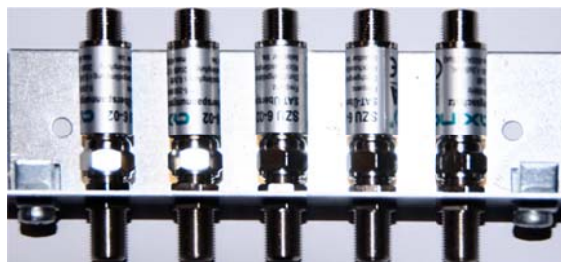

Zusätzliches Netzteil für
DPC-32 K erforderlich?
(wie anschließen?)